


คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ให้อำเภอเชื่อเพลิงมาตรฐาน”



DIT
กรมการค้าภายใน

การสมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้วจ่ายเชื่อเพลิงมาตรฐาน”

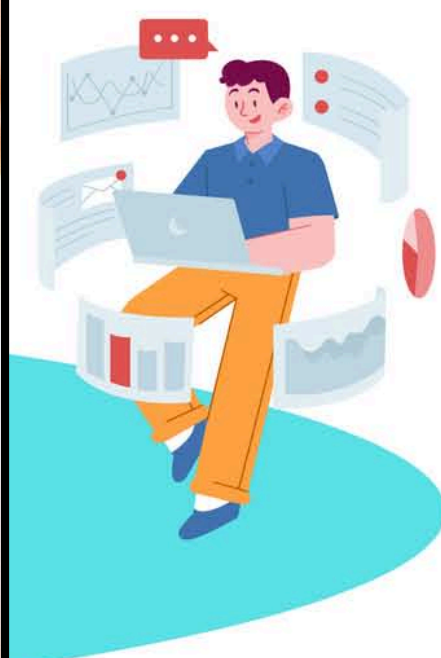

เงื่อนไขการสมัคร

- ต้องเป็นผู้ค้ามาตรา 7,10 หรือ 11 แล้วแต่กรณี
- ผู้ดูแลสถานีบริการต้องผ่านการฝึกอบรมจากกรมฯ
- สถานีบริการต้องมีถังตวง 5 ลิตรที่ผ่านการสอบเทียบไม่เกิน 1 ปี
- ต้องส่งผลการทดสอบตามที่กรมฯ กำหนด
- ผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับเครื่องหมายสัญลักษณ์ สีฟ้า สีเงิน และ สีทอง ตามลำดับ
- ต้องไม่มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค
- หากสถานีบริการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. มาตรการชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 กรมฯ จะต้องถูกเพิกถอนป้ายสัญลักษณ์โครงการฯ โดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆ


เกณฑ์การพิจารณา

- ต้องไม่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. มาตรการชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 มาเป็นระยะเวลา 1 ปี ในวันที่เข้าร่วมโครงการฯ ห้วจ่ายน้ำมัน
- เชื้อเพลิงจะต้องมีค่าผลผลิตไม่เกิน ± 0.3 % ทุกห้วจ่าย



เอกสาร (สำเนา)

- ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7,10 หรือ 11 แล้วแต่กรณี
- กรณีเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
- สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากกรมฯ
- สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบถังตวงไม่เกิน 1 ปี
- สำเนาผลการทดสอบน้ำมันไม่เกิน 30 วัน

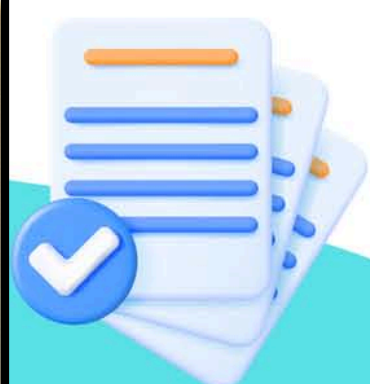

สถานที่รับสมัคร

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 อาคารวิเคราะห 5 ชั้น กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- ส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่ศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 32 เขตทั่วประเทศ



- สมัครผ่านออนไลน์ โครงการ “ห้วจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิง” ผ่าน Qr-code





สแกนเข้าที่คิวอาร์โค้ดด้านขวาล่างเพื่อเข้าไปที่หน้า สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

**Fuel Dispenser Verified**
โครงการหักจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน

เข้าสู่ระบบ

Email

Password

☒ Stay signed in

เข้าสู่ระบบ

- ยังไม่มีรหัสผ่าน? -

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

**กรมการค้าภายใน**



Fuel Dispenser Verified

โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน

เข้าสู่ระบบ

Email

Password



Stay signed in

ให้กดคำว่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่

เข้าสู่ระบบ

- ยังไม่มีรหัสผ่าน? -

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่



DIT
กรมการค้าภายใน



Fuel Dispenser Verified

โครงการห้วจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน

User

Email *

paoeiei37@gmail.com

Password

.....

Password confirmation

.....

ข้อกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

login



บันทึก

**ให้กดสมัครสมาชิกก่อนใส่เป็น EMAIL
และ PASS WORD ถ้ากรอกเรียบร้อยแล้ว
แล้วให้กดที่บันทึก เพื่อไปยังหน้าถัดไป**

Fuel Dispenser Verified

โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน

User / แก้ว

✔ ยินดีต้อนรับ! คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

✕

แก้ว

Username *

paoeiei37@gmail.com

Email *

paoeiei37@gmail.com

ชื่อ

นามสกุล

ที่อยู่

จังหวัด

เลือก...

▼

อำเภอ

เลือก...

▼

ตำบล

เลือก...

▼

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

แฟกซ์

อื่นๆ

✕ ปิด

บันทึก

Info


สร้างเมื่อ

11/06/2567 11:57

แก้วเมื่อ


11/06/2567 11:57

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึก

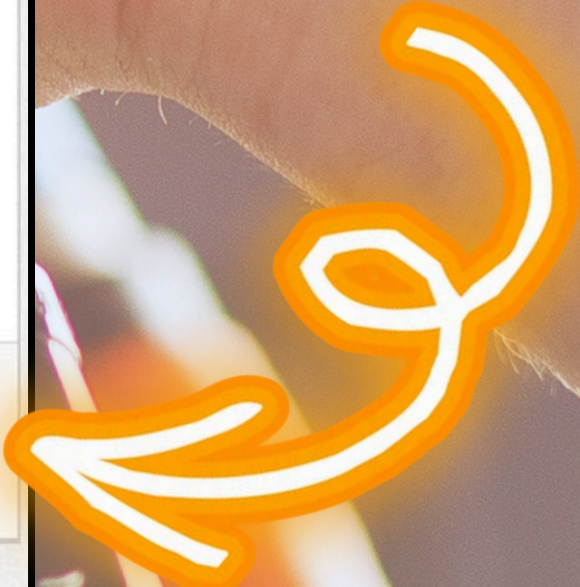



Fuel Dispenser Verified
โครงการห้วจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน




**หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด
สัญลักษณ์ด้านขวาบน 3 ขีด**



Fuel Dispenser Verified
โครงการห้วจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน





Paoeiei37@Gmail.com

เลขทะเบียน / แก๊ซ



สมัครเข้าร่วม โครงการ



ข้อมูลผู้ใช้งาน



เลขทะเบียน ทำการแก้ไขสำเร็จ





ปิด

**พอกดเข้ามาแล้วให้กดที่คำว่าสมัครเข้าร่วม
โครงการ**



Fuel Dispenser Verified

โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน

เลขทะเบียน

+ สมัครเข้าร่วมโครงการ

สถานะ	เลขทะเบียน

แสดงผล

25

รายการ

⏮

⏪

⏩

⏭

ขั้นตอนนี้ให้ที่คำว่า + สมัครเข้าร่วมโครงการ
เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

สำเนาทะเบียนผู้ค้า...

Upload

^

หนังสือรับรอง อายุไม่...

Upload

^

สำเนาบัตรประชาชน ...

Upload

^

ใบสอบเทียบถังดวง 5...

Upload

^

สำเนาใบประกาศ ฝ่า...

Upload

^

สำเนาผลทดสอบหัวจ...

Upload

^

ลบ

✕ ปิด

บันทึกข้อมูล

Info

สร้างเมื่อ
11/06/2567 12:35 By paoeiei37@gmail.com

แก้ไขเมื่อ
11/06/2567 12:35 By paoeiei37@gmail.com

สถานะ
ระหว่างตรวจสอบ

**ขั้นตอนนี้จะให้แบบตัวเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะอยู่
ในหน้าเดิมส่วนข้างล่างสุด**

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ

ใบอนุญาตเลขที่...ค./๒๕๕๘		แบบ นพ. ๓-๐๕
กระทรวงพลังงาน		
ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน		
ตามมาตรา ๗		
ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า		
บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด		
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๓๙๙ หมู่ที่ ๓		
จังหวัดนนทบุรี		
ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา ๗		
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓		
ให้ประกอบการค้าค้าน้ำมัน เชื้อเพลิง ชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยมีเงื่อนไขต้องบริหารจัดการ		
ให้ตามมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการเช่าถึงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในระยะเวลาหนึ่งปี		
โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด		
ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.		
พลเอก		
(อนันตพร กาญจนรัตน์)		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน		
ประทับตรากระทรวงพลังงาน		

ตัวอย่างสำเนาเอกสารผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ

ใบทะเบียนเลขที่ ๐๒ ๙๙๙/๐๘/๒๕๖๖

แบบ นท.๑๐๖

กรมธุรกิจพลังงาน
ใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๑๑
(สถานประกอบการ)

บริษัท พิตี เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด

ใบทะเบียนนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
จัดตั้งสถานประกอบการอยู่
เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำราญ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันและก๊าซ พ.ศ. ๒๕๔๓
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับว่าแก่
ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอุษานันท์ คุกราย)
พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ: ผู้ค้าน้ำมันต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าซึ่งประกอบกิจการภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ถ้าไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาข้างต้นจะถือว่าสิ้นสิทธิและต้องชำระค่าปรับ

ตัวอย่างสำเนาเอกสารผู้ค้าน้ำมัน มาตรา 11

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ



ที่ สจก.004747

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ทะเบียนเลขที่ 0105556058490

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไนน์ทอปอфф จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1.นายสิทธิไกร ดลบันดาล
 - 2.นายไตรทศ สือจินดาภรณ์
 - 3.นายมนตรี มณีวงศ์
 - 4.นายธรรมรัตน์ มงคลบรรณรัตน์/

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายสิทธิไกร ดลบันดาล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

4. ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท / สิบล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 128/76 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 7 ยูนิต เอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จับตามัน ไม่เงาใดใดในมรรคา”
Creative Service

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเป็นทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ตัวอย่างสำเนาหนังสือรับรอง

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ



ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แนบ



สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

CENTRAL BUREAU OF WEIGHTS & MEASURES

รายงานผลการตรวจสอบความเที่ยง (Calibration Report)

1/1

เลขที่รายงาน

0628V-66

วันที่สอบเทียบ

11 สิงหาคม 2566

สถานที่สอบเทียบ

กองชั่งตวงวัด

เจ้าของถังตวง

กลุ่มมาตรวัดสถาบันบริการ กองชั่งตวงวัด

หมายเลขซีล

ชตว 258

เลขลำดับประจำเครื่อง

702-0973-59

หมายเลขซีล

ชตว 258

Seal No.

ข้อมูลถังตวง (Proving Tank Data)

ประเภทถังตวง

คอมมีซีลขึ้นหมายมาตรา

Type of Proving Tank

พิกัดกำลังถังตวง

Narrow Neck Scale

Proving Tank Capacity

5

ลิตร

ขึ้นหมายมาตราต่ำสุด

5

มล

Scale Interval (d)

อัตราส่วนสเกลคอก

0.021

Neck Scale Incremental Ratio

วัสดุที่ใช้ทำ

Stainless Steel 304

Fabricated Material

ส.ป.ส.ขยายตัวตามปริมาตร

0.0000518

Cubical Expansion Coefficient

อุณหภูมิอ้างอิง

30

Reference Temperature

ระยะเวลาถ่ายน้ำ

30

Drainage Time

ตัวกลางสอบเทียบ

น้ำสะอาด

Calibration Media

Clean Water

สภาวะแวดล้อม (Environment)

อุณหภูมิ

25 ± 3

°C

Temperature

ความชื้นสัมพัทธ์

60 ± 20

%RH

Relative Humidity

วิธีการสอบเทียบ (Calibration Procedure)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบเทียบ เลขที่ SOP-VOL-106 เครื่องตวงชนิดถังตวงโลหะแบบคอมมีซีลขึ้นหมายมาตรา (5 - 100 ล.) ด้วยการตวงเปรียบเทียบ

Based on Standard Operating Procedure No. SOP-VOL-106; Calibration of Graduated Neck-Type Metal Proving Tank by Volumetric Method.

แบบมาตราอ้างอิงและเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ (Reference Standards and Instruments Used in Calibration)

แบบมาตราหมายเลข

เลขที่ใบรายงาน

พิกัดกำลัง

ขีดขึ้นหมายมาตราต่ำสุด

Working Standard No.

Certificate No.

Capacity (l , °C, cm.)

Resolution (ml, °C, cm.)

ถังตวงแบบมาตรา (Proving Tank)

702-0741-56

1228V-64

5 l @ 30 C

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Temperature Device)

70-30799

21112

-40-204

0.01

บรรทัดโลหะ (Steel Ruler)

703-0031-55

19L2773

15

0.1

แบบมาตราที่ใช้สอบเทียบสามารถสอบกลับได้ถึงระบบหน่วยสากล (SI Unit) ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย)

The standards are traceable to SI Unit maintained at National Institute of Metrology (Thailand), NIMT.

ผลการสอบเทียบ (Calibration Result)

ก่อนปรับ

หลังปรับ

Before

After

ปริมาตรที่ขีดขึ้นหมายมาตรา 5 ลิตร มีปริมาตร

4.996

5.00

ที่ 30 °C และความดันบรรยากาศ (ลิตร)

Volume Scale Mark at Ref. Condition (l)

ความสูงของขีดขึ้นหมายมาตราจากจุดอ้างอิง (ซม.)

9.4

9.6

The Height of Scale Mark from Ref. Point (cm)

ความสามารถในการทำซ้ำได้

0.00

0.00

Repeatability (%)

ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (มล.)

1.3

1.3

Measurement Uncertainty (ml. or cc.)

คำความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement Uncertainty)

คำความไม่แน่นอนของการวัดที่รายงานอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนมาตรฐานคูณด้วยตัวประกอบครอบคลุม k = 2, ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

The reported uncertainty of measurement is based on a standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor k = 2, providing confidence level approximately 95%.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเที่ยง

Person in Charge

นายณัฐพล นิมนวล

Mr. Natthaphon Nimnual

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

Head of Laboratory

นายสมศักดิ์ ชันทองคำ

Mr. Somsak Khanthongkham

15 สิงหาคม 2566

563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

563 Nonthaburi Rd., Bangkraso, Muang, Nonthaburi 11000

TEL.(662) 547-4343, (662) 547-4345 FAX.(662) 547-4342, (662) 547-4346

http://www.cbwmthai.org

ตัวอย่างสำเนาใบสอบเทียบถังตวง 5 ลิตร

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ



ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพิชัย เจียตติ
สถานีบริการน้ำมัน

ได้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตร “การตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของมาตรวัดปริมาณ
น้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ”

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม)

ตัวอย่างสำเนาใบประกาศ

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แบบ

 บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด	แบบฟอร์ม : การทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมัน	แก้ไขครั้งที่ : 3
	รหัสเอกสาร : FR-SER-002	หน้าที่ :
	วันที่ประกาศใช้ : 27 พฤศจิกายน 2561	

สถานีบริการ

เบอร์โทรศัพท์

วันที่ทำการ

ESSO.61ปิ่นเกล้าอินทผลัม (55574107) 515.0ปิ่นเกล้าอินทผลัม นอ.อินทผลัม 1-นอ.

088 888 4449 เบอร์แฟกซ์ 24010423 VAN 99

6-2-69 เวลาเช้า 05.00 น. เวลาออก 15.15 น. เวลาถึงงาน 24010423 VAN 99

ลำดับ ตู้จ่าย	ชนิด น้ำมัน	บันทึกตัวเลขรวมลิตรก่อน- หลัง		หมายเลข ทะเบียน	วันที่หมดอายุ	ผลการทดสอบ 5 ลิตร			ผลการทดสอบ 20 ลิตร			สรุปผล การ ทดสอบ	สรุปยอด น้ำมัน ทดสอบ				
		ก่อนทดสอบ	หลังทดสอบ			ครั้งที่1	ครั้งที่2	ครั้งที่3	ครั้งที่1	ครั้งที่2	ครั้งที่3						
0101	99	85544.9	85545.9	00692.69	5.2.69	±0	±0	±5	+20	-	-		40				
	E20	2116846	2116851	00149.69	1	+5	+5	+5	+10	-	-		40				
	หรือ	362948	363003	00445.69	1	±0	+5	+5	+20	-	-		40				
	หรือ	367578	367613	00445.69	1	+5	±0	+5	+20	-	-		40				
	E20	615342	615442	00446.69	1	±0	+5	±0	+10	-	-		40				
	99	1364418	1364419	000199.69	1	+5	±0	+5	+20	-	-		40				
0102	99	3057102	3057149	00648.69	1	±0	±0	+5	+20	-	-		40				
	G91	1145450	1146029	00649.69	1	+5	±0	±0	+10	-	-		40				
	หรือ	232017	232057	00700.69	1	±0	+5	+5	+20	-	-		40				
	หรือ	185402	185443	00701.69	1	+5	±0	±0	+10	-	-		40				
	G91	4800401	4800401	00902.69	1	±0	+5	+5	+20	-	-		40				
	99	353543	353582	00703.69	1	+5	±0	±0	+20	-	-		40				
0201	99	1494410	1494410	00904.69	1	±0	+5	+5	+20	-	-		40				
	E20	2671443	2671483	00905.69	1	+5	±0	±0	+10	-	-		40				
	หรือ	664437	664497	00906.69	1	±0	+5	+5	+20	-	-		40				
	หรือ	229567	229607	00907.69	1	+5	+5	±0	+10	-	-		40				
	E20	296443	296443	00908.69	1	±0	±0	+5	+20	-	-		40				
	99	4222257	4222257	00909.69	1	+5	+5	±0	+10	-	-		40				
0202	99	563194	563194	00910.69	1	±0	±0	+5	+20	-	-		40				
	G91	1412830	1412830	00911.69	1	+5	±0	±0	+10	-	-		40				
	หรือ	419276	419276	00912.69	1	±0	+5	+5	+20	-	-		40				
	หรือ	111880	111880	00913.69	1	+5	±0	±0	+10	-	-		40				
	G91	190704	190704	00914.69	1	±0	+5	+5	+20	-	-		40				
	99	125170	125170	00915.69	1	+5	±0	±0	+20	-	-		40				
0301	E20	340667	340667	00916.69	1	±0	+5	+5	+20	-	-		40				
	G91	3828067	3828067	00917.69	1	+5	±0	±0	+10	-	-		40				
	G91	303229	303229	00918.69	1	±0	+5	+5	+20	-	-		40				
	E20	30819	30819	00919.69	1	+5	±0	±0	+10	-	-		40				
0302	G91	1836844	1836844	00920.69	1	±0	+5	±0	+10	-							

ตัวอย่างสำเนาผลการทดสอบ